


Liite 9. Höyryntuotantolaitoksen tuotantoprosessi, vedenkäyttömäärät. Latvaenergia Oy

Prosessi kuvattu 3 MW:n höyrykattilalla. Tuotantoprosessi on vastaava myös 1,4 MW:n laitteistolla. Tässä kaaviossa vedenkäsittelymäärät on vuotuiset (sis. Sekä 3 MW:n että 1,4 MW:n laitokset).

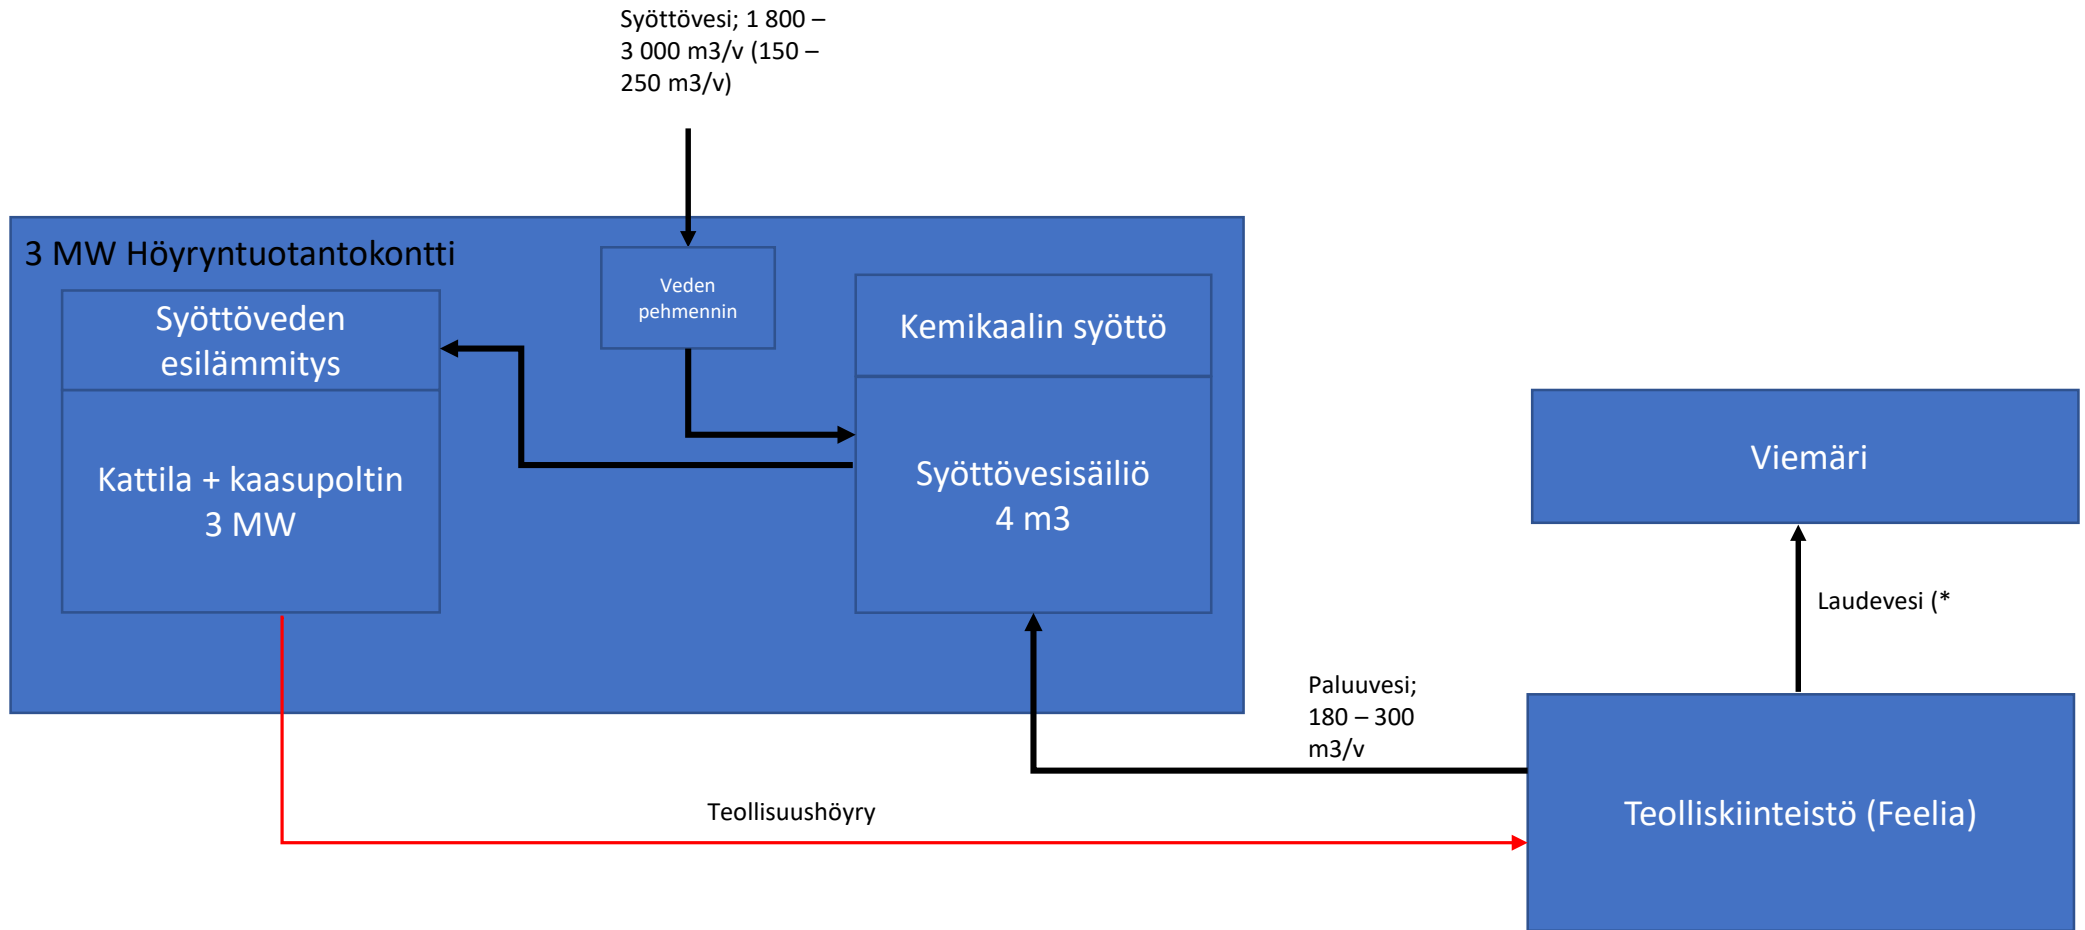

Käytettävästä syötevedestä palautuu syöttövesisäiliöön noin 10 % (=180 – 300 m3/v). Loppu osa, noin 90 % (1 620 – 2 700 m3) päättyy joko tuotteisiin (Feelia Oy) tai viemäriin.